


Dom Pomocy Społecznej

Pod Młynik 4a
87-200 WĄBRZEŹNO
tel. 56 688 03 71, tel./fax 56 688 03 70
fax: 87 813 12275

Zarządzenie nr 29

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z dnia 11.12.2023r.

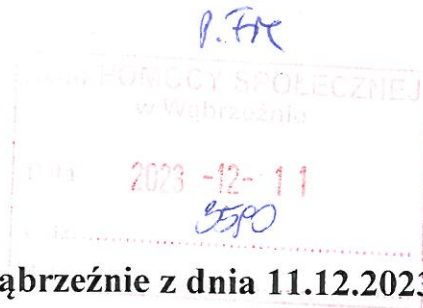

D.KI.021-29/23

w sprawie wprowadzenia „Procedury realizacji działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się bakterii Legionella w systemie wodnym i urządzeniach użytkowanych w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”

Na podstawie § 17 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie uchwalonego przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie Uchwałą nr 182/268/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam "Procedurę realizacji działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się bakterii Legionella w systemie wodnym i urządzeniach użytkowanych w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie", o treści określonej w Załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Działu OTO.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia go w sposób zwyczajowy przyjęty w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wąbrzeźnie
Aldona Klimczak

Załącznik do Zarządzenia
nr 29..Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej
z dnia. 11.12.2023r.

Procedura realizacji działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się bakterii Legionella w systemie wodnym i urządzeniach użytkowanych w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie:

1. Zapoznanie pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z zagrożeniami wynikającymi z zakażeń bakterią Legionelli, oraz oceny potencjalnego ryzyka związanego z wewnętrznymi systemami wodociągowymi i występowaniem w nich bakterii Legionella poprzez organizację minimum raz w roku szkolenia prowadzonego przez specjalistę w tym zakresie.
2. Zapewnienie i utrzymanie przez pracownika gospodarczego w punktach wypływu wody z kranu temperatury wody o wartości co najmniej 55 C. Utrzymywanie temperatury wody powyżej 55 C, może zmniejszać prawdopodobieństwo namnażania się bakterii Legionella.

W trakcie użytkowania należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności oraz o zapewnieniu odpowiednich środków zabezpieczających użytkowników przed poparzeniem. Zapewnienie i utrzymanie przez Firmę realizującą przegląd w podgrzewaczu temperatury wody o wartości co najmniej 60 C. Podgrzewacz wody po dłuższym okresie nieużytkowania powinien być opróżniony z wody i poddany zabiegom czyszczenia. Wszystkie czynności konserwacyjne należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami producenta lub przez pracownika gospodarczego odpowiednio przeszkolone osoby. Z czynności konserwacji sporządzany zostaje protokół.

3. Płukanie wewnętrznych systemów wodociągowych wykonywane przez

Pracownika gospodarczego powinno się odbywać z uwzględnieniem możliwie jak największej liczby punktów wypływu wody (np. kranów, pryszniców). Ze względu na wielkość obiektu i ciśnienie wody w instalacjach może być konieczne płukanie prowadzone w poszczególnych obszarach np. na piętrach, w pionach, pokojach. Celem płukania wewnętrznych systemów wodociągowych jest wymiana wody na świeżą, zapewnienie właściwej temperatury wody w punkcie czerpalnym (co najmniej 55° C dla wody ciepłej, poniżej 25° C dla wody zimnej) oraz utrzymanie na odpowiednim poziomie stężenia środka dezynfekcyjnego we wszystkich punktach (w przypadku stosowania dezynfekcji chemicznej). Wskazane jest płukanie przez wewnętrznych systemów wodociągowych wody ciepłej, o ile to możliwe, tak długo aż woda wypływająca z punktu jej wypływu osiągnie maksymalną temperaturę.

Wskazana jest również raz w tygodniu dezynfekcja termiczna wody- przegrzew powyżej 60 °C, który wykonywany jest przez pracownika gospodarczego. Podczas płukania należy zachować ostrożność i zminimalizować rozpryskiwanie wody oraz powstawanie aerozolu wodnego. Każdorazowe płukanie oraz przegrzew wody powyżej 60 °C na poszczególnych kondygnacjach Domu jest realizowane i odnotowywane wraz z pomiarem temperatury wody przez pracownika gospodarczego w rejestrze

płukania wewnętrznych systemów wodociągowych wody ciepłej i zimnej. Płukanie wewnętrznych systemów wodociągowych i przegrzew wody powyżej 60 °C pracownik gospodarczy wykonuje minimum raz w każdym tygodniu kalendarzowym.

4. Zapewnienie przez pracownika gospodarczego aby przed uruchomieniem wodnych urządzeń o funkcji dekoracyjnej, elementy instalacji takie jak zbiorniki, ściany, niecki były wolne od szlamu lub biofilmu. W razie konieczności należy przeprowadzić ich czyszczenie i dezynfekcję. Czyszczenie urządzeń należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta. Czyszczenie i dezynfekcję przeprowadza pracownik gospodarczy.
5. Utrzymywanie odpowiedniego stanu technicznego wież chłodniczych, komór zraszania, klimatyzatorów odbywa się zgodnie z wytycznymi producenta oraz przepisami BHP – przegląd stanu technicznego urządzeń realizuje specjalista w tym zakresie. Eksploatowanie sprzętu przez pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie odbywa się zgodnie z instrukcją producenta. Prowadzenie przez pracowników mających na stanie powyższy sprzęt systematycznej kontroli wizualnej elementów systemu w celu potwierdzenia, że są czyste i właściwie nadzorowane i w razie potrzeby zgłoszenie do specjalisty realizującego przegląd
6. Kontrola i czyszczenie wyposażenia BHP oraz systemów P.POŻ - Systemy zraszaczy przeciwpożarowych, stanowiska do przemywania oczu i prysznice bezpieczeństwa powinny być utrzymane w czystości i właściwie nadzorowane. Zaleca się systematyczne płukanie, czyszczenie i dezynfekcję wymienionej aparatury wykonywaną przez specjalistę realizującym przegląd techniczny zgodnie z specyfikacjami producentów.
7. Dokonywanie przeglądów stanu technicznego wewnętrznych systemów wodociągowych, ze szczególnym uwzględnieniem: doboru wielkości systemu do aktualnych potrzeb, szczelności przewodów, wzajemnej izolacji przewodów ciepłej i zimnej wody, stanu technicznego podgrzewacza wody, utrzymania odpowiedniej temperatury wody ciepłej, przez osoby uprawnione do realizacji przeglądów, zgodnie z wymogami BHP.
8. Badania wody w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie są realizowane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

